


127 Vac

# Instalación de cableado en módulos perimetrales Automáticos



Caja de control al que se conectan la línea de energía 127 Vac y los cables que se conectarán a cada fila con el conector de 4 puntas

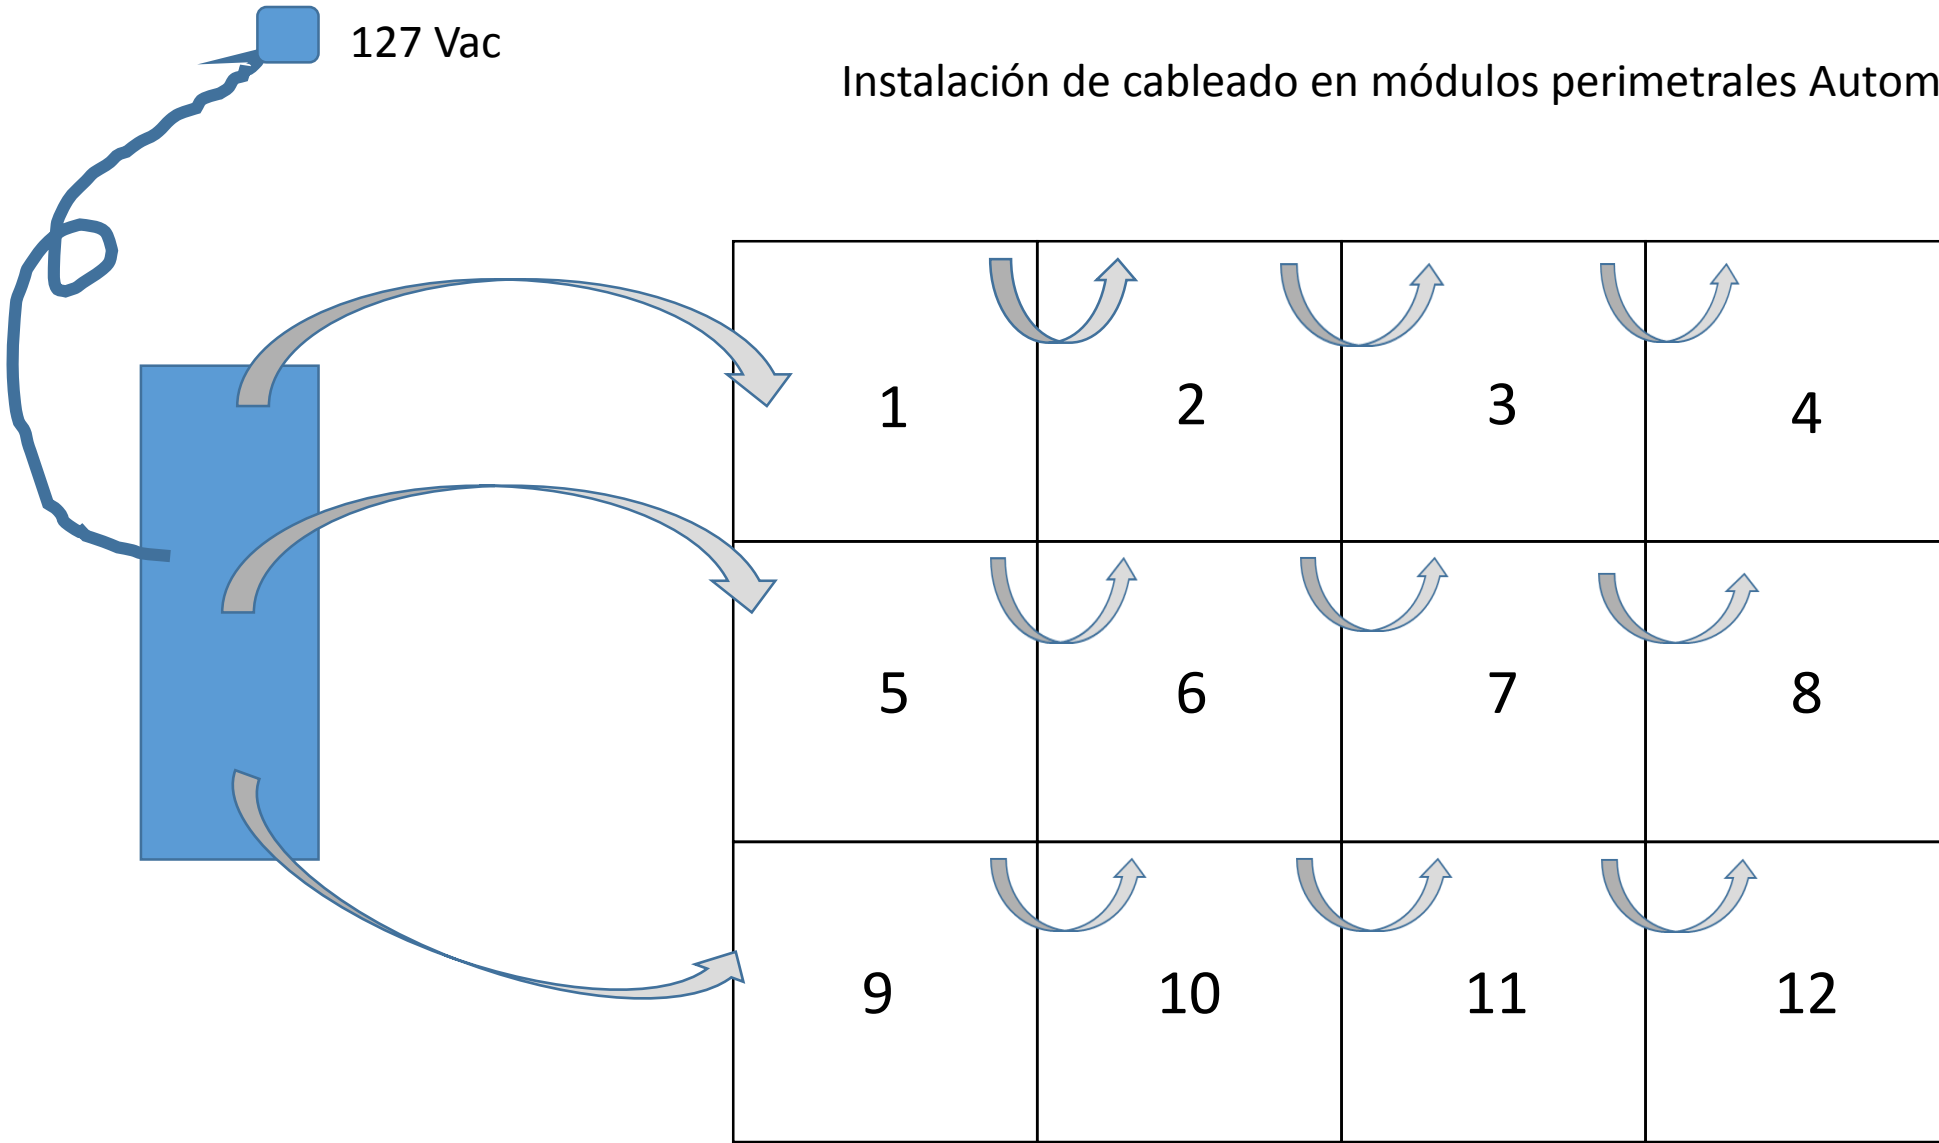

Se formaran filas de 4 modulos que se iniciara el orden 1,2,3,4 de Izquierda a Derecha  
Para iniciar la segunda fila en 5,6,7,8  
Y la tercera fila 9,10,11,12



El cable corto es para conectar de un modulo a otro



Como se muestra en el ejemplo

